


FLUXÓMETRO URINOL ENCASTRAR

Sanitana

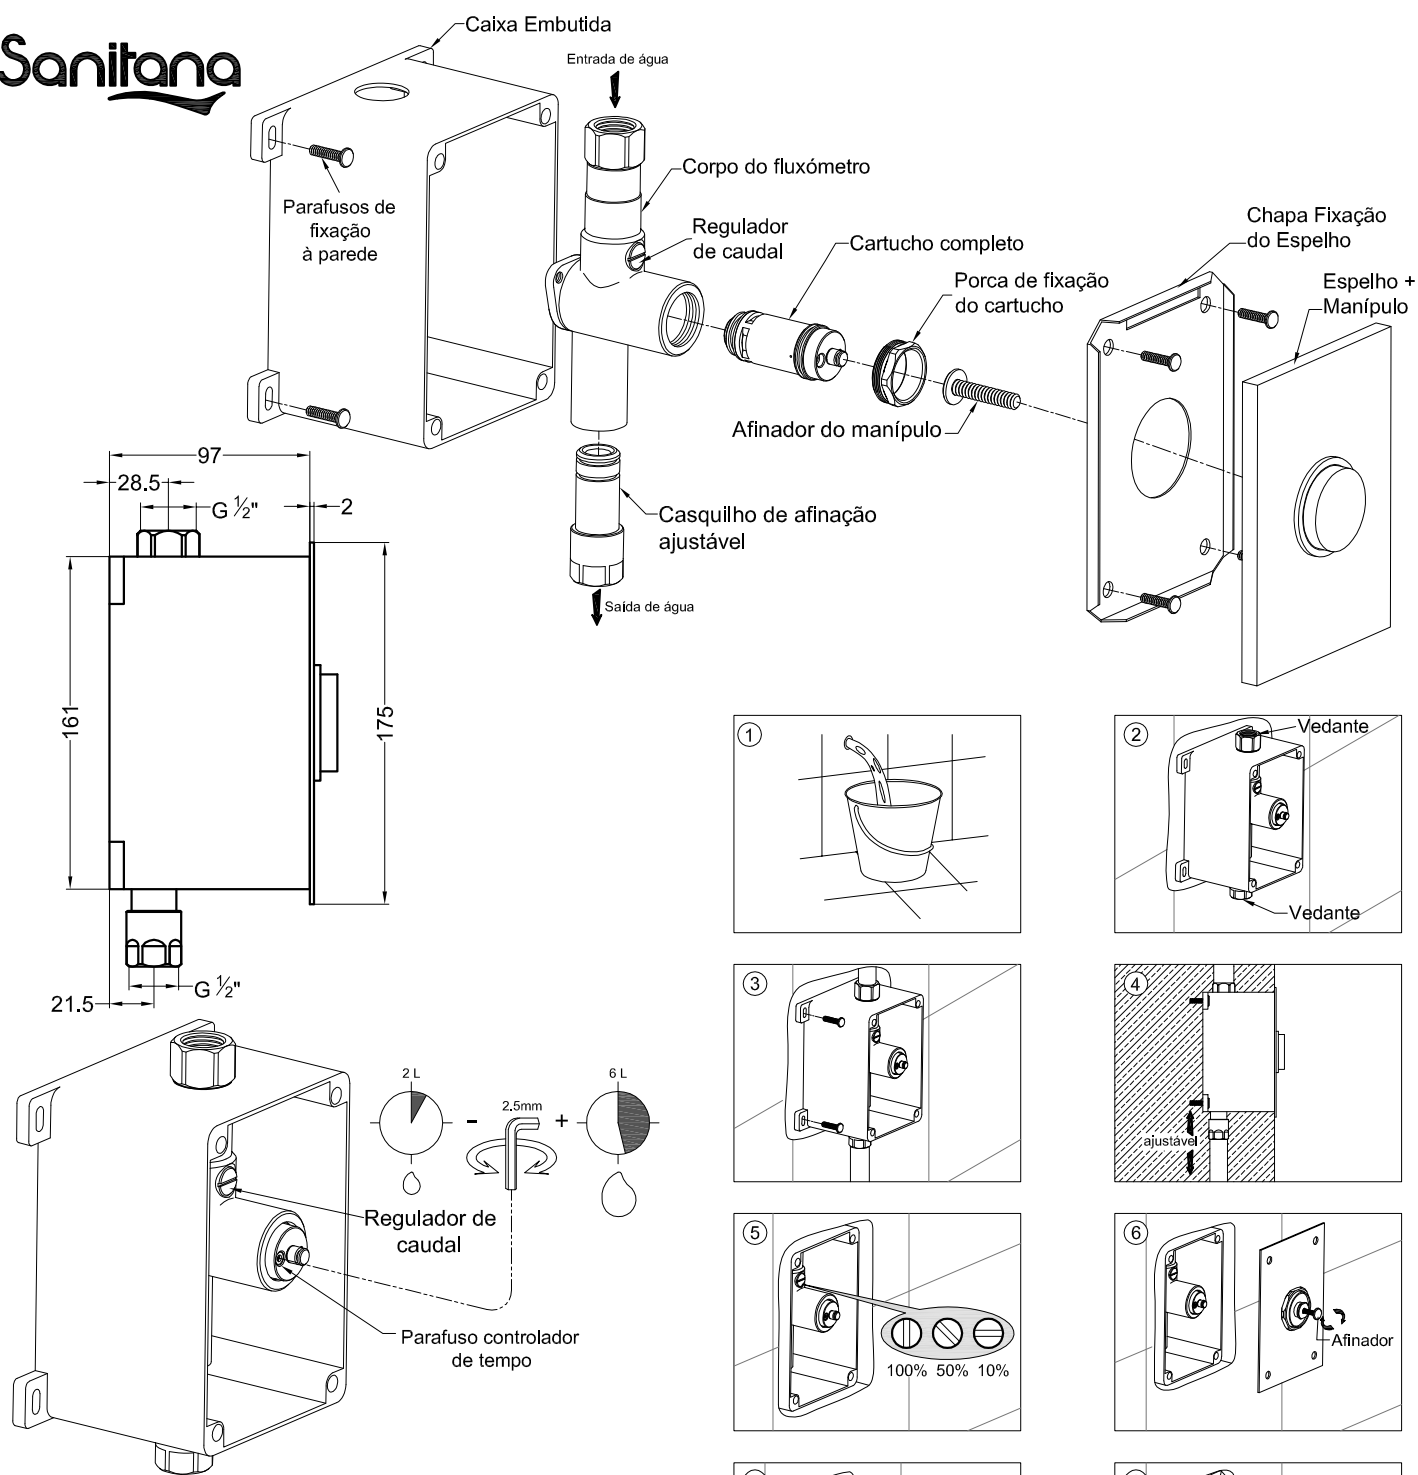

O fluxómetro é fornecido pré-regulado para debitar 2 litros com pressão de rede de 3 bar

Dificuldades de instalação

1) Como retirar a tampa/espelho

- Desapertar os quatro parafusos de fixação da tampa/espelho
- Retirar a tampa/espelho

2) O Fluxómetro não para de deitar água

- Retirar a tampa/espelho
- Rodar o controlador de tempo no sentido do sinal - até parar totalmente de deitar água
- Rodar uma volta completa o controlador de tempo no sentido do sinal +
- Rodar $\frac{1}{4}$ de volta o controlador de tempo no sentido do sinal -

3) O Fluxómetro tem um tempo de abertura exagerado

- Retirar a tampa/espelho
- Rodar o controlador de tempo no sentido do sinal - até ao tempo pretendido

4) O Fluxómetro tem um tempo de abertura insuficiente

- Retirar a tampa/espelho
- Rodar o controlador de tempo no sentido do sinal + até ao tempo pretendido

1- Limpar a tubagem

2- Colocar vedante nas roscas

3- Apertar as roscas aos tubos de água e fixar a caixa à parede, utilizando os parafusos

4- O casquilho de afinação é ajustável em altura para uma fácil instalação

5- Abrir e controlar o regulador de caudal

6- Ajustar o afinador do manípulo (na parte de trás da tampa/espelho), apertando ou desapertando, de modo a obter a posição ideal de accionamento. Se necessário, cortá-lo.

7- Colocar a Chapa de Fixação do Espelho na caixa de plástico e apertar com os parafusos.

8- Colocar o espelho na chapa de fixação e apertar o parafuso na parte inferior do mesmo.